

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВОД ПРАВИЛ



СП 118.13330.2012

# ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Актуализированная редакция

**СНиП 31-06-2009**  
**СНиП 31-05-2003**

Издание официальное

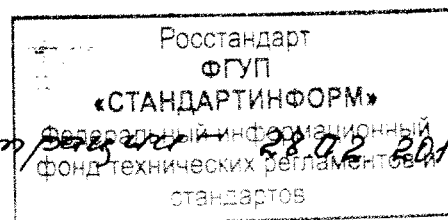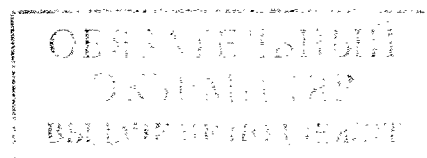

*Дата регистрации 28.02.2012г.*

Москва 2012

**В НАБОР**

5.30 Размещение актовых и физкультурно-спортивных залов учебных заведений, их общую площадь, а также набор помещений для клубной работы следует уточнять в зависимости от местных условий.

✓ 5.31 Общую площадь физкультурно-спортивных залов и помещений (без учета вспомогательных помещений при них) следует принимать из расчета на одного занимающегося, м<sup>2</sup>, не менее:

общеобразовательное учреждение (основная и средняя (полная) школа) .....	1,2;
образовательные учреждения профессионального образования. ....	1,0;
образовательное учреждение послевузовского профессионального образования .....	0,2.

Устройство физкультурно-спортивных залов и вспомогательных помещений при них определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821, СанПиН 2.1.2.1188. Примерный набор физкультурно-спортивных залов и открытых физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных учреждений дан в приложении Ж.

Необходимость устройства бассейна и физкультурно-спортивных помещений другого назначения устанавливается заданием на проектирование.

5.32 Площадь читального зала в массовых библиотеках централизованной библиотечной системы следует принимать не менее 2,4 м<sup>2</sup> на одно читательское место (при оборудовании читального зала одно- или двухместными столами).

5.33 Площадь помещений закрытого хранения библиотечных фондов и архивных материалов на бумажных носителях следует принимать не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1000 единиц хранения со стационарными стеллажами и не менее 1,5 м<sup>2</sup> на 1000 единиц хранения с передвижными стеллажами.

Площадь зоны фондов открытого доступа читальных залов и абонементов должна быть не менее 4,5 м<sup>2</sup> на 1000 единиц хранения.

5.34 Общую площадь библиотеки учебных заведений следует принимать по расчетному показателю площади на одного учащегося (студента), м<sup>2</sup>, не менее:

в школах и образовательных учреждениях начального профессионального образования.....	0,6;
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.....	0,8;
в высших учебных заведениях:	
технического профиля.....	1,1;
гуманитарного и медицинского профиля.....	1,3;
культуры.....	2,3;

5.35 Площадь обеденного зала (без раздаточной) следует принимать по расчетному показателю площади на одно посадочное место в зале, м<sup>2</sup>, не менее:

в школах:	
до 80 мест в зале .....	0,75;
на 80 и более мест в зале.....	0,7;
в образовательных учреждениях начального профессионального образования.....	0,8;
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.....	1,3;
при высших учебных заведениях.....	1,8;
при больницах восстановительного лечения ортопедического и неврологического профиля, при социальных учреждениях с инвалидами на креслах – колясках .....	2,5;
при лечебных и социальных учреждениях со стационаром.....	1,2;
в ресторанах.....	1,8;
то же с эстрадой и танцплощадкой.....	2,0;
в столовых общедоступных.....	1,8;
в кафе, закусочных и пивных барах.....	1,6;
в кафе-автоматах, предприятиях быстрого обслуживания и безалкогольных барах, в туристских хижинах и приютах .....	1,4;

**Приложение Ж**  
(рекомендуемое)

**Физкультурно-спортивные залы  
и открытые физкультурно-спортивные сооружения  
общеобразовательных учреждений**

Т а б л и ц а Ж.1

Физкультурно-спортивные объекты и их размеры	Состав и площади, м <sup>2</sup> , при количестве классов (чел.)						
	Основная школа			Средняя школа			
	1 класс в параллели	2 класса в параллели	3 класса в параллели	1 класс в параллели	2 класса в параллели	3 класса в параллели	Более 3 классов в параллели
	9 (225 чел.)	18 (450 чел.)	21 (524 чел.)	11 (275 чел.)	22 (550 чел.)	33 (825 чел.)	Более 33 классов (более 900 чел.)
<b>Ж 1. Физкультурно-спортивные залы и помещения</b>							
Спортивный зал 48,0×30,0 м ( $h \geq 8$ м)	-	-	-	-	-	-	1440
Спортивный зал 42,0×24,0 м ( $h \geq 6$ м)	-	-	-	-	1008	1008	-
Спортивный зал 30,0×18,0 м ( $h \geq 7$ м)	-	540	540	540	-	-	-
Спортивный зал 24,0×12,0 м ( $h \geq$ )	288	-	-	-	-	-	-
Зал для гимнастики, подвижных игр, хореографии, фитнес-аэробики 21,0×15,0 м ( $h \geq 8$ м)	-	315	315	-	315	315	315
Тренажерный зал 12,0×12,0 м ( $h \geq 4$ м)	-	-	-	144	144	144	144
Зал для занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 12,0×12,0 м ( $h \geq 4$ м)	144	144	144	144	144	144	144
<b>Итого:</b>	432	999	999	828	1611	1611	2043
<b>Ж 2. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения</b>							
Школьный стадион (круговая беговая дорожка не менее 250,0 м, совмещенная с прямой беговой дорожкой не менее 110,0 м, комбинированное поле для спортивных игр с двумя секторами для прыжков)	4200	4200	4200	4200	4200	5260	5260

**В НАБОР**

Окончание таблицы Ж.1

Физкультурно-спортивные объекты и их размеры	Состав и площади, м <sup>2</sup> , при количестве классов (чел.)						
	Основная школа			Средняя школа			
	1 класс в параллели	2 класса в параллели	3 класса в параллели	1 класс в параллели	2 класса в параллели	3 класса в параллели	Более классов параллели
	9 (225 чел.)	18 (450 чел.)	21 (524 чел.)	11 (275 чел.)	22 (550 чел.)	33 (825 чел.)	Более 3 классов (более 900 чел)
Площадка для спортивных игр (48,0×36,0 м)	-	-	1728	1728	1728	1728	1728
Площадка для спортивных игр (42,0×24,0 м)	1008	1008	-	-	-	-	-
Теннисный корт (36,0×18,0 м)	-	-	-	-	648	648	648
Площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений	200	200	400	200	400	600	600
Итого:	5408	5408	6328	6128	6976	8236	8236

## Примечания

1 Устройство физкультурно-спортивных залов и состав вспомогательных помещений при них определяются по [20, части 1 и 2], санитарно-гигиенические требования к ним даны в СанПиН 2.4.2.2821 и СанПиН 2.1.2.1188.

2 Устройство бассейнов и условия их эксплуатации определяют в соответствии с заданием на проектирование и требованиями соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и устройству плавательных бассейнов и качеству воды, состав вспомогательных помещений при них определяются по [21].

**В НАБОР**